



## 昌琪煙熱二合一試驗器

### 雙功能優勢


可單獨也可同時加煙、加熱，高效一路測到底。  
施加溫度或煙霧，確認消防探測器面對火災情況時是否能正常反應。




### 加煙功能優勢



輕按杯緣即出煙 輕鬆應付挑高/傾斜場所

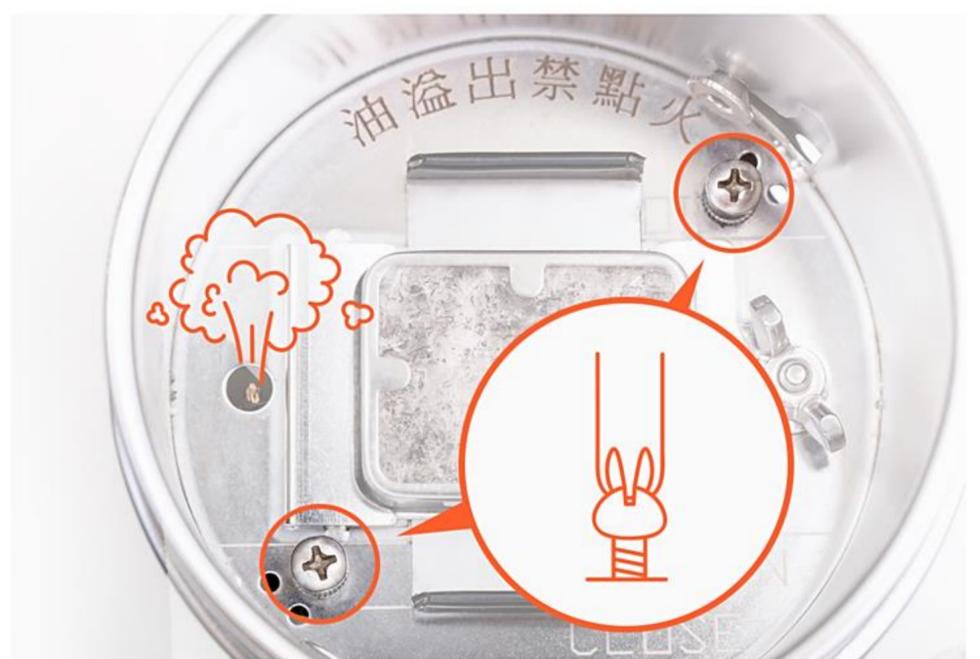

可調整出煙按壓力道 輕量天花板免拉繩

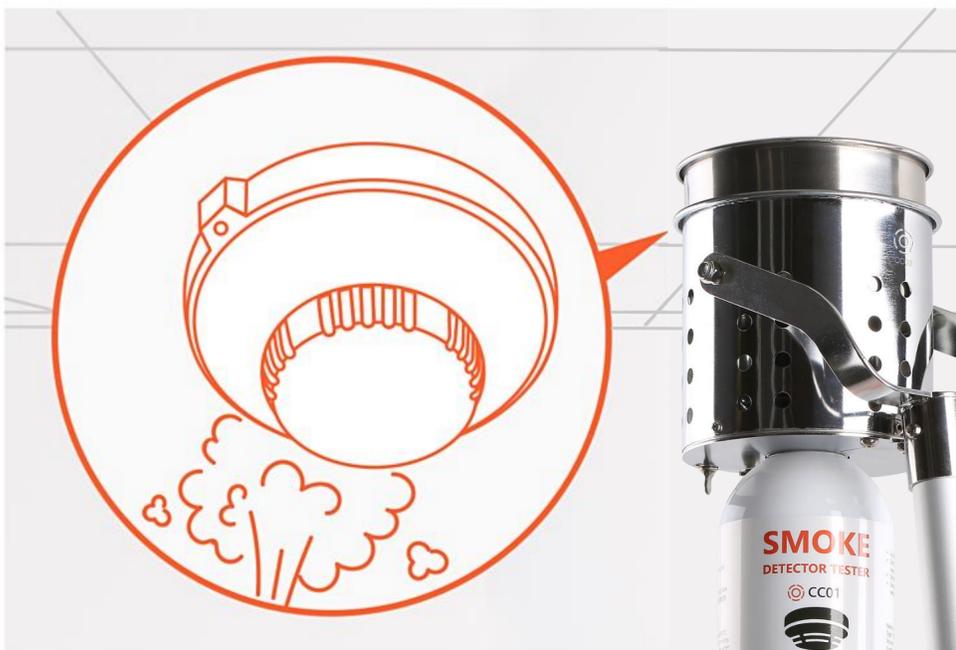


出煙方向直入氣室 探測器快速反應 省煙料



通用任何廠牌煙罐、火口棉

## 加熱功能優勢

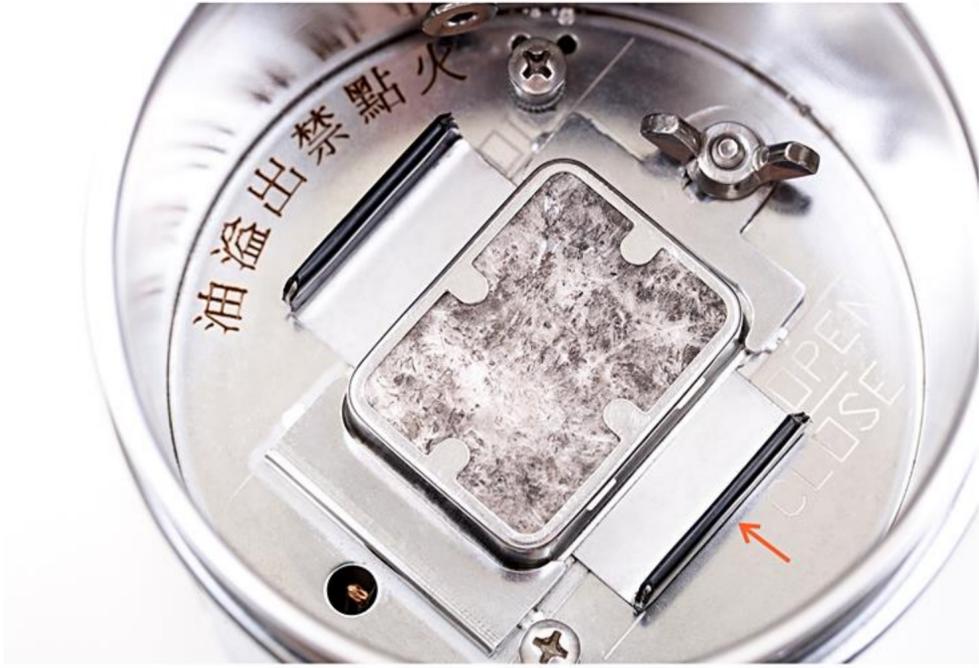

火口檔片在內部 不怕撞歪、快速關火



非明火 不會把探測器燒壞 使用過程更安全



附火口蓋 可悶熄、保護火口棉




火口棉新材質 溫度高檢測快、通用日製火口棉




附簡易背帶，騎機車背出門好找停車位。

# 服務與保固

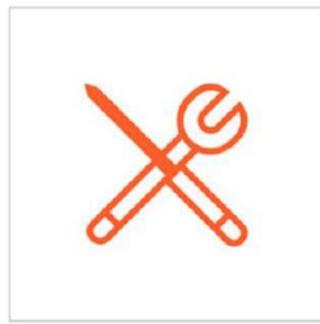


保固 5年

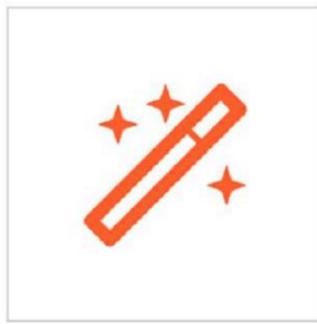

廣納意見  
改良更新



在地原廠維修  
可租借備品

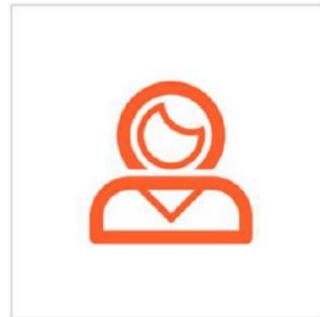

專人服務  
視訊通話教學



買耗材  
送油杯棉  
(不含杯體)



保固範圍內  
免付運費

## ➤ 標準配備：

1. 煙熱二合一試驗器主體。
2. 火口棉。
3. 加煙試驗劑 250mL。
4. 伸縮桿 (標配 4m；可加購/換購 6m、11m)。
5. 伸縮桿背帶、扣組 1組 (11米伸縮桿未附)。
6. 火口蓋。
7. 配件背包。
8. 保固卡。
9. 說明書。

## 煙熱二合一試驗器主體



## ➤ 安裝操作過程：建議參照影片。

1. 建議先安裝伸縮桿背帶。
2. 建議妥善好主體再裝上伸縮桿。
3. 先添加去漬油，將檔片推至 OPEN 並點火。
4. 利用升溫時間安裝煙罐，將內杯旋轉至可按壓狀態。
5. 裝上伸縮桿。
6. 進行檢測。



使用說明影片

## ➤ 使用狀況：建議參照影片。

1. 遇到輕型天花板：將螺絲適度上旋。
2. 關火：活動檔片推至 CLOSE 或 OIL。蓋上火口蓋。
3. 關煙：提起內杯並順時針旋轉。

► 注意事項：務必參照影片，聽取並回傳保固序號，使得開通五年保固。

1. 去漬油請適量添加。
2. 倒置時油滴漏請甩出。裝油杯時噴銅管對孔。
3. 煙罐確實安裝，避免砸落。
4. 注意環境，避免觸電。
5. 連接彈簧的螺絲勿轉過頭。
6. 噴煙量點按即可-噴灑過多會浪費並影響探測器。
7. 火口棉低溫時會吸附煙料。建議蓋上火口蓋。
8. 火口棉勿戳勿淋水淋油。
9. 收納前火口確實關閉降溫。
10. 煙罐、打火機勿放置高溫車廂中。
11. 火口棉更換時注意檔片方向。
12. 使用美國煙罐本身較易噴出，需將二合一彈簧拉鬆，避免煙罐自行噴出。
13. 未照說明書不當操作及人為 (例如：摔、拆、使用保存不慎等...) 或天災蟲獸 等不可抗因素不在保固範圍內。



注意事項+保固序號

► 狀況排除：

溫度類別：

1. 活動檔片未對 OPEN 標準線。
2. 去漬油不足。
3. 油杯棉碳化或不足：挖除碳化部分或填充即可。
4. 火口棉已達壽命則需更換，或吸附煙料則需由火口棉下方點火燒除。
5. 活動檔片安裝方向錯誤。



操作中狀況排除

煙霧類別：

1. 加煙試驗劑正確安裝 - 扣片確實扣住加煙試驗劑頸部、扣片卡榫確實結合 (拇指螺絲旁)。
2. 防誤觸開關 - 加煙試驗劑拆裝前將內杯拉起並旋轉至定位 (可見內杯有似 L 型溝槽)，拆裝時較易於操作。進行加熱檢驗時亦可先將之固定，避免誤觸加煙試驗劑。
3. 煙霧持續噴出：
  - 使用美國煙罐：將扣片打開，拉鬆彈簧。
  - 支架變形：卸下螺絲扳正即可，鎖回時勿鎖太緊。
  - 油杯鬆脫：捏油杯，使油杯凸珠向兩側擴展。



加LINE回傳序號+專人服務